










13.12

- ⓘ **Relè bistabile modulare 2 contatti**
- ⒼⒷ **Call & Reset relay, 2 contacts**
- Ⓕ **Relais bistable modulaire 2 contacts**
- Ⓓ **Ruf-Quittier-Relais, 2 Kontakte**
- ⓃⓁ **Modulair impulsrelais 2 contacten**
- Ⓔ **Relé biestable modular 2 cotactos**
- Ⓟ **Relé Modular biestável 2 contatos**
- Ⓕ **Segélyhívó-, vészjelző-, nyugtázó relé 2 érintkezővel**
- ⒸⒶ **Prívolávací relé, 2 kontaktní**

	<p>13.12.0.012.0000 12 V AC (50/60)Hz / DC $U_{\min} = 9,6 \text{ V AC / DC}$ $U_{\max} = 14,4 \text{ V AC / DC}$</p> <p>13.12.8.024.0000 24 V AC (50/60)Hz $U_{\min} = 19,2 \text{ V AC}$ $U_{\max} = 26,4 \text{ V AC}$</p>
	<p>1 CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO) 8 A 250 V ~ μ</p> <p> 800 W 230 V AC  250 W 230 V AC</p>
	<p>(-10...+60)°C</p>
<p>IP20</p>	

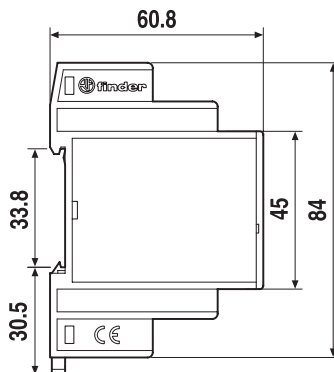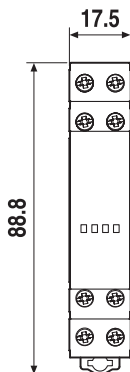

- ① SCHEMA DI COLLEGAMENTO
- Ⓒ WIRING DIAGRAM
- Ⓕ SCHEMA DE RACCORDEMENT
- Ⓓ ANSCHLUSSBILD
- Ⓐ AANSLUITSCHAMA
- Ⓔ ESQUEMA DE CONEXION
- Ⓟ ESQUEMAS DE LIGAÇÃO
- Ⓗ BEKÖTÉSI RAJZ
- ⒸZ SCHÉMA PŘIPOJENÍ

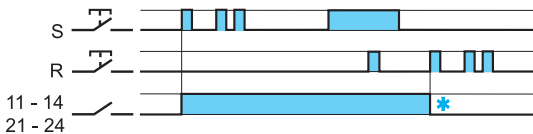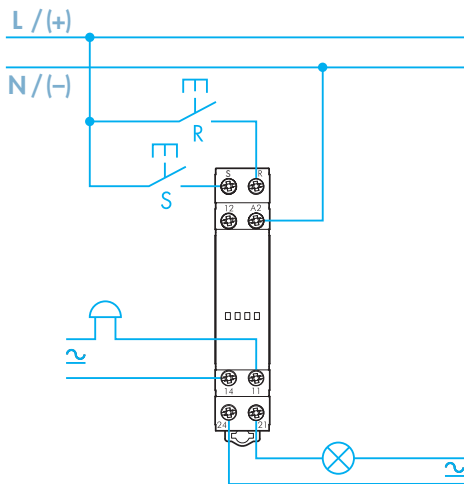

- ① ***Verificare che il carico applicato sia compatibile con un'alimentazione continuativa**
- Ⓒ ***Verify that the load applied is compatible with a continuous supply**
- Ⓕ ***Vérifier que la charge appliquée soit compatible avec une alimentation permanente**
- Ⓓ ***Die Signalgeber müssen an eine ständig gegebene Betriebsspannung angeschlossen sein**
- Ⓐ ***Controleer of de belasting continu op de voedingsspanning mag worden aangesloten**
- Ⓔ ***Verifique que la carga conectada es compatible con una alimentación continuada**
- Ⓟ ***Verifique se a carga aplicada é compatível com a alimentação utilizada de forma contínua**
- Ⓗ ***A jelző készülékeknek állandóan feszültség alatt kell lenniük**
- ⒸZ ***Ověřte, zda připojená zátěž je slučitelná s trvalým napájením**